


Definition 3, Stromanschluss (2019-12)

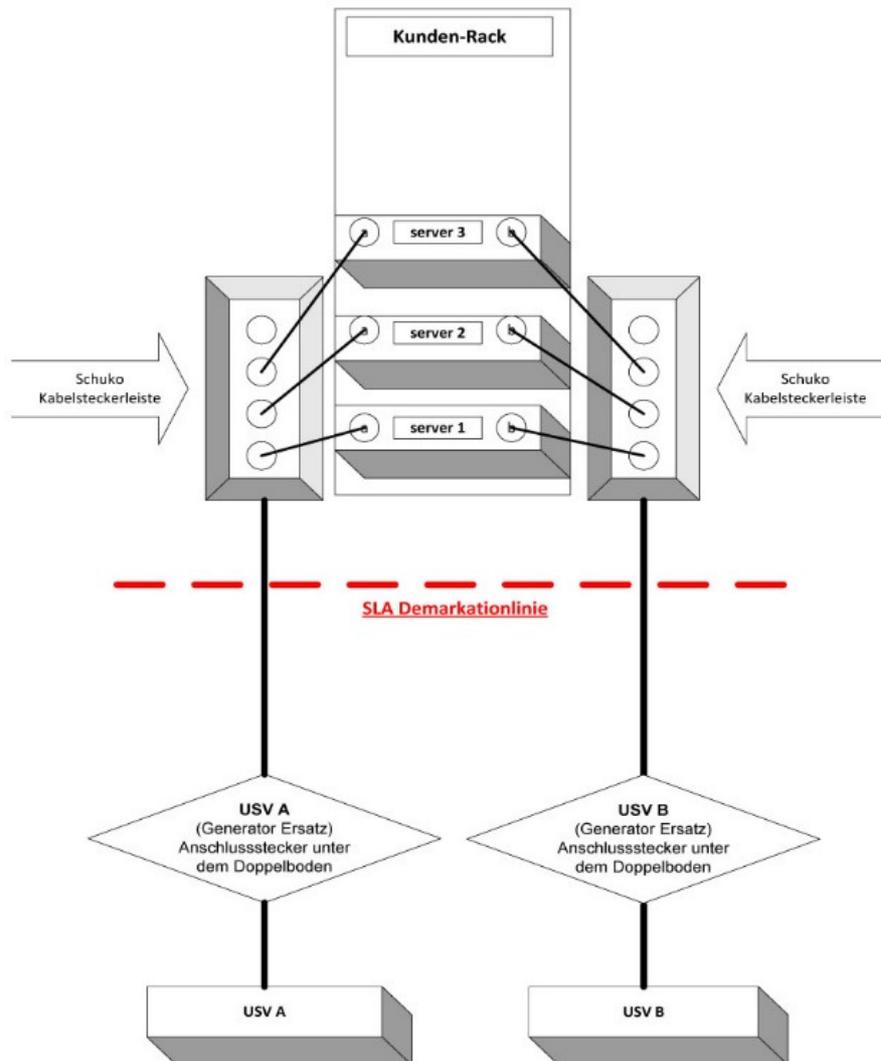

Für jedes Kunden-Rack wird mindestens eine USV A Zuleitung und eine USV B Zuleitung bereitgestellt. Diese Zuleitungen schließen mit Mehrfachsteckdosen ab. Es wird vorausgesetzt, dass jedes Kundengerät eine duale Netzeinspeisung hat. Die Summe der Strombelastung für beide Zuleitungen sollte 13 Ampere (3 KW) nicht überschreiten. Jeder Zuleitung ist seitens TC mit Leistungsschutzschaltern mit Charakteristik C, 16A abgesichert.